







<p>Auslegungsvermerk der Gemeinde (Öffentlichkeitsbeteiligung § 43b EnWG)</p> <p>Der Plan hat ausgelegen in der Zeit vom 20.... bis 20....</p> <p>in der Gemeinde.....</p> <p>Gemeinde</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>		
<p>Planfeststellungsvermerk der Planfeststellungsbehörde</p> <p>Nach § 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG planfestgestellt durch Beschluss vom 20....</p> <p>Planfeststellungsbehörde</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>		
<p>Auslegungsvermerk der Gemeinde (Planfeststellungsbeschluss und festgestellter Plan (§ 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG))</p> <p>Der Planfeststellungsbeschluss und Ausfertigung des festgestellten Planes haben ausgelegen in der Zeit vom 20.... bis 20....</p> <p>in der Gemeinde.....</p> <p>Gemeinde</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>		
<h2 style="margin: 0;">Schemazeichnungen der Maste</h2> <h3 style="margin: 10px 0 0 0;">110-/220-/380-kV-Höchstspannungsfreileitung Westerkappeln – Lüstringen, Bl. 4166</h3> <p style="margin: 20px 0 0 0;">Abschnitt: Pkt. Gaste – UA Lüstringen</p>		
Stand:	10.06.2014	 <p>amprion Amprion GmbH Genehmigungen Nord</p>
Inhalt:	Seiten 1– 2	

Mastgrundtyp AD37 110-/380-kV-Tragmast (T1/T2)



Schemazeichnung (ohne Maßstab)
Maßangaben in Millimeter

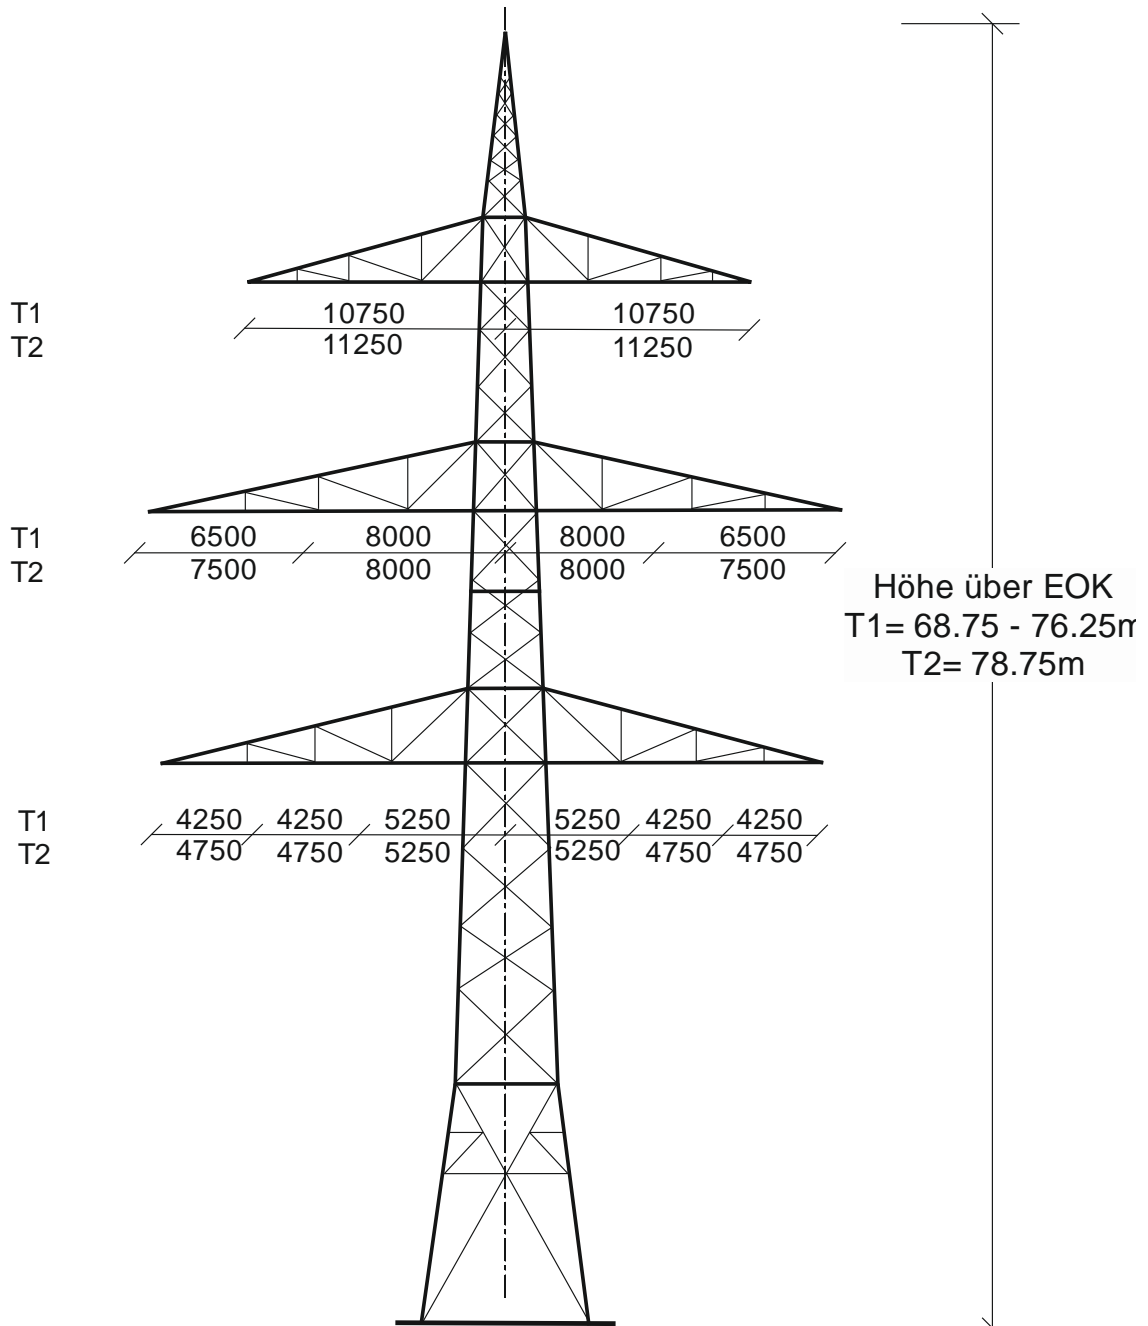Mastgrundtyp D38 380-kV-Abspannmast (WA2WE+22.5)

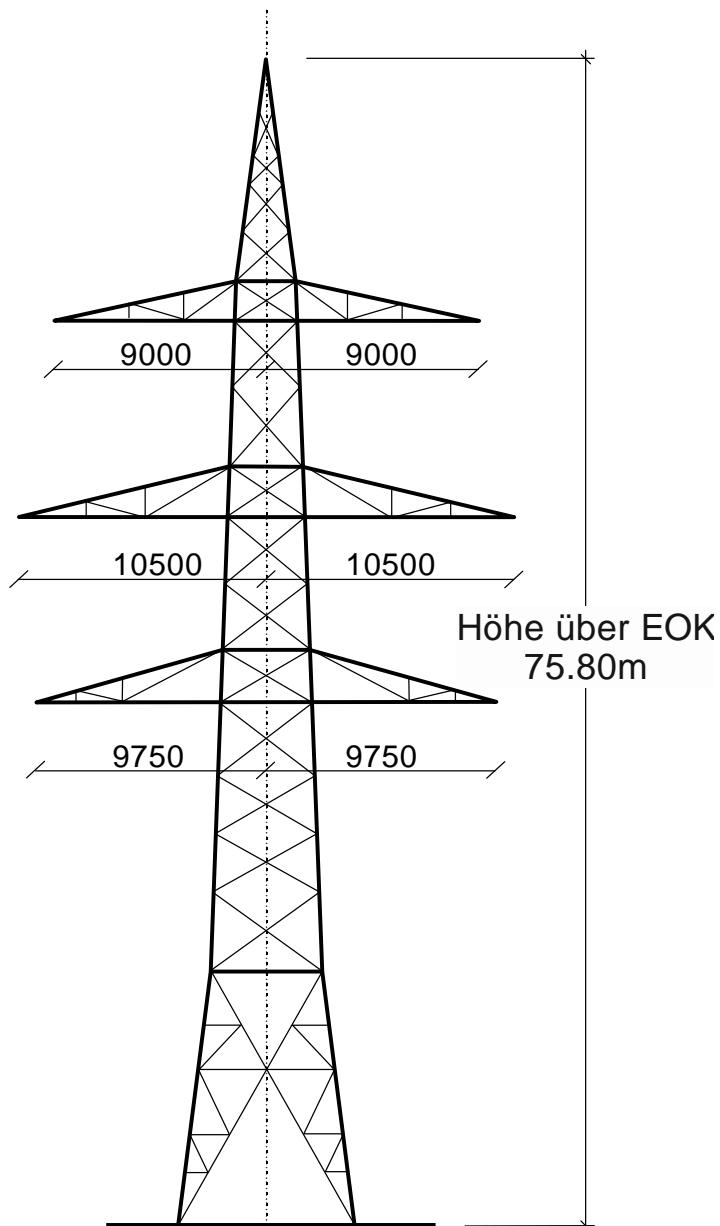

Schemazeichnung (ohne Maßstab)
Maßangaben in Millimeter